


Instrucciones de montaje
Assembly instructions

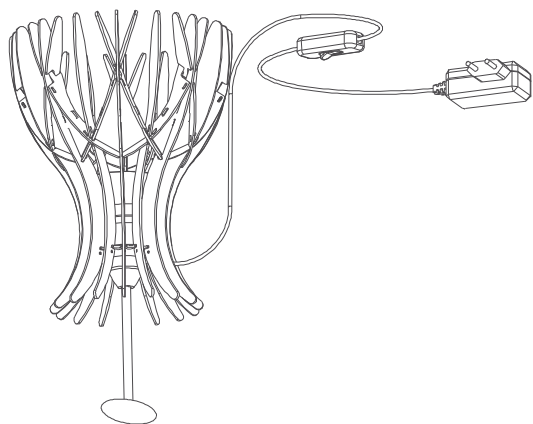

Domita M/36
Benedetta Tagliabue / EMBT

DATOS / DATA

LUMINARIA / LUMINAIRE: Dome M/36

TIPOLOGIA / TYPOLOGY: MESA - TABLE

AÑO/YEAR: 2017

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength and ground wire.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave .


Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es


Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona - Spain


BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

bover

 Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado.
Toma de tierra: excluida.

*Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation.
Grounding: Excluded.*

 Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.
All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

 Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
Ready for mounting on normally flammable surface.



1X GU 5.3 LED 8 W

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA



Luminaria sólo para uso interior.


Factor de potencia:

Tensión de entrada: 100-240V~50/60 Hz


Light for indoor use only.

Power factor:


Input voltage: 100-240V~50/60 Hz

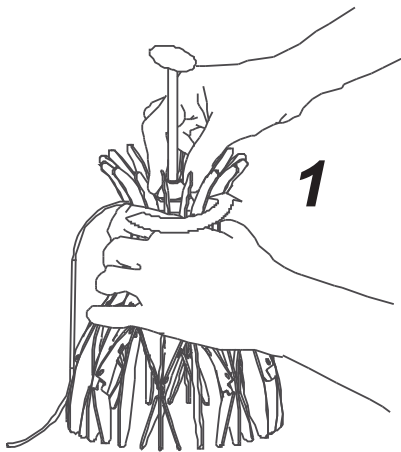


1

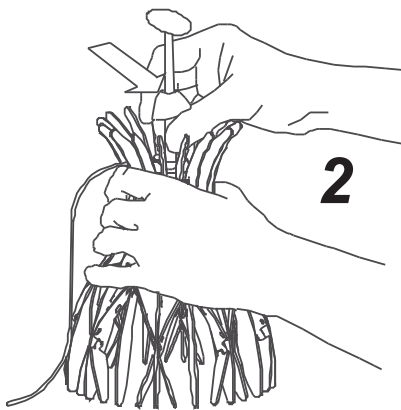


2

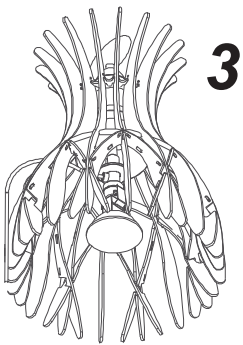

3

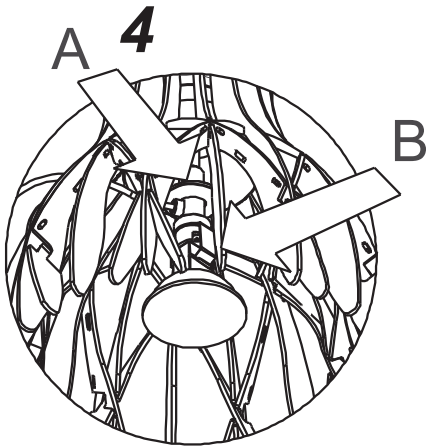

4

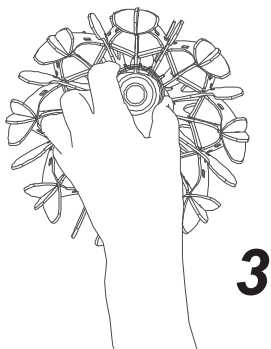

3



AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.



IMPORTANTE / IMPORTANT

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de lámparas sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect from the mains before handling and only replace the bulb when it has cooled down.



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Para reemplazar la bombilla:

- 1** Desenroscar la tuerca conica superior,
*To replace the bulb.
Unscrew the round conical top nut.*
 - 2** Liberar el soporte para quitar la bombilla desde abajo
Free the shaft to take out the bulb from the bottom
 - Desde abajo es accesible la bombilla;
 - 3** Tirar para soltarla del muelle B
*The bulb is reachable from the bottom;
Pull the bulb to liberate it from the spring.*
 - 4** La tuerca redonda A sirve para ajustar la altura en caso que la bombilla lo requiera. La altura usual de estas bombillas es 50/52mm
The round nut will only be used to adjust the height in case the bulb requires it. Usual height of the bulbs is 50/52mm
- Repetir las operaciones en sentido inverso para colocar la bombilla en su sitio.
Repeat the procedure in reverse sense to locate the bulb again in its place.